

**ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
ВОРОБЬЁВ АНДРЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ**

305019 Курск, ул. Нижняя Раздельная, д. 41 тел. 8 (920) 267-37-86
E-mail: andr.vorobyev@gmail.com

**Дизайн-проект
благоустройства общественной территории
«Парка Победы» с. Коренево**

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Том 1

Заказчик: Администрация муниципальное образование
«Кореневский сельсовет» Кореневского района Курской области

Имя, № докум. _____


Подп. и дата _____

Имя, № подл. _____

г. Курск 2018 г.

СОСТАВ ДИЗАЙН-ПРОЕКТА

Обозначение	Наименование	Примечание
10.03.18-ПБ	Состав проектной документации	Лист 1
	Текстовая часть	
10.03.18-ПБ -ПЗ	Пояснительная записка	Лист 1-8
	Графическая часть	
10.03.18-ПБ	Общая схема расположения благоустраиваемой территории; Ситуационная схема	Лист 1
10.03.18-ПБ	Схема планировочной организации земельного участка	Лист 2

Лист	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата		
Разраб.		Воробьев А.А.				
Пров.						
Т. контр.						
Н. контр.						
Утв.		Воробьев А.А.				

Состав проекта



Лист	В	Лист	Листов
Воробьев	2	*	10
Алексеев			

ИП Воробьев А.А.

Современное состояние территории



Рис.2. Состояние территории благоустройства.

№	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

ПЗ

Лист

6

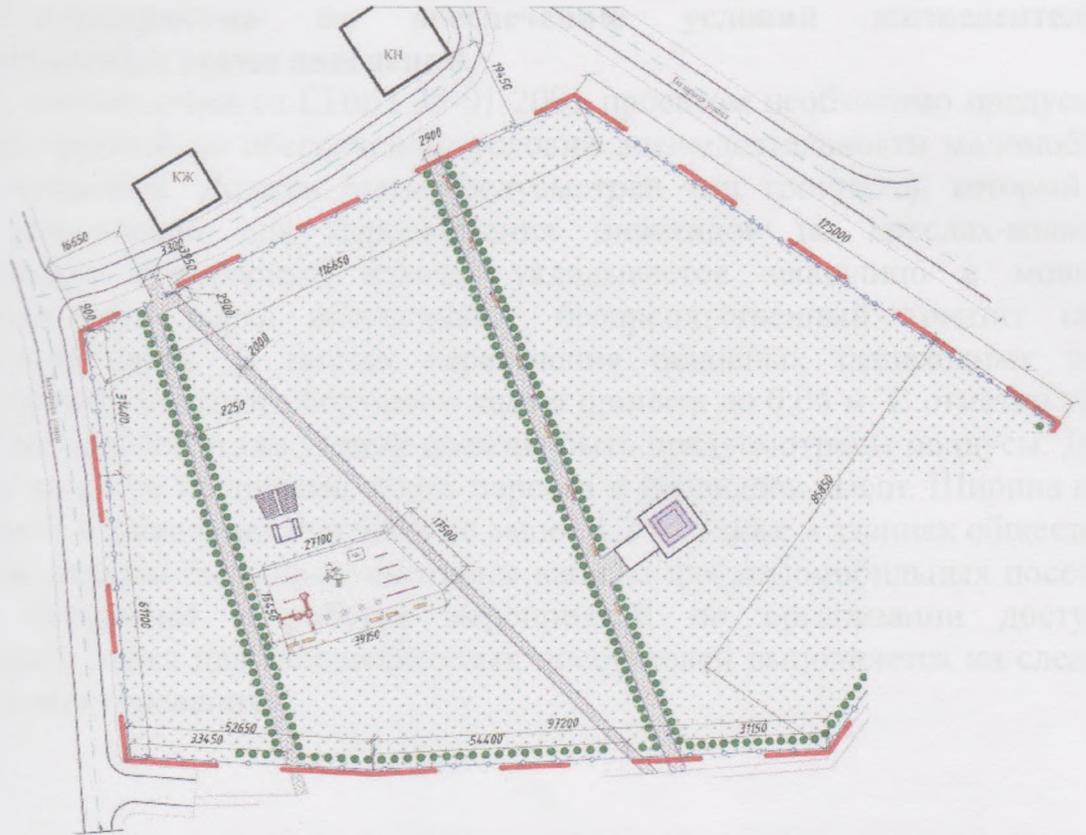


Рис.3. Фрагмент проектируемой реконструкции парк 1 этап.

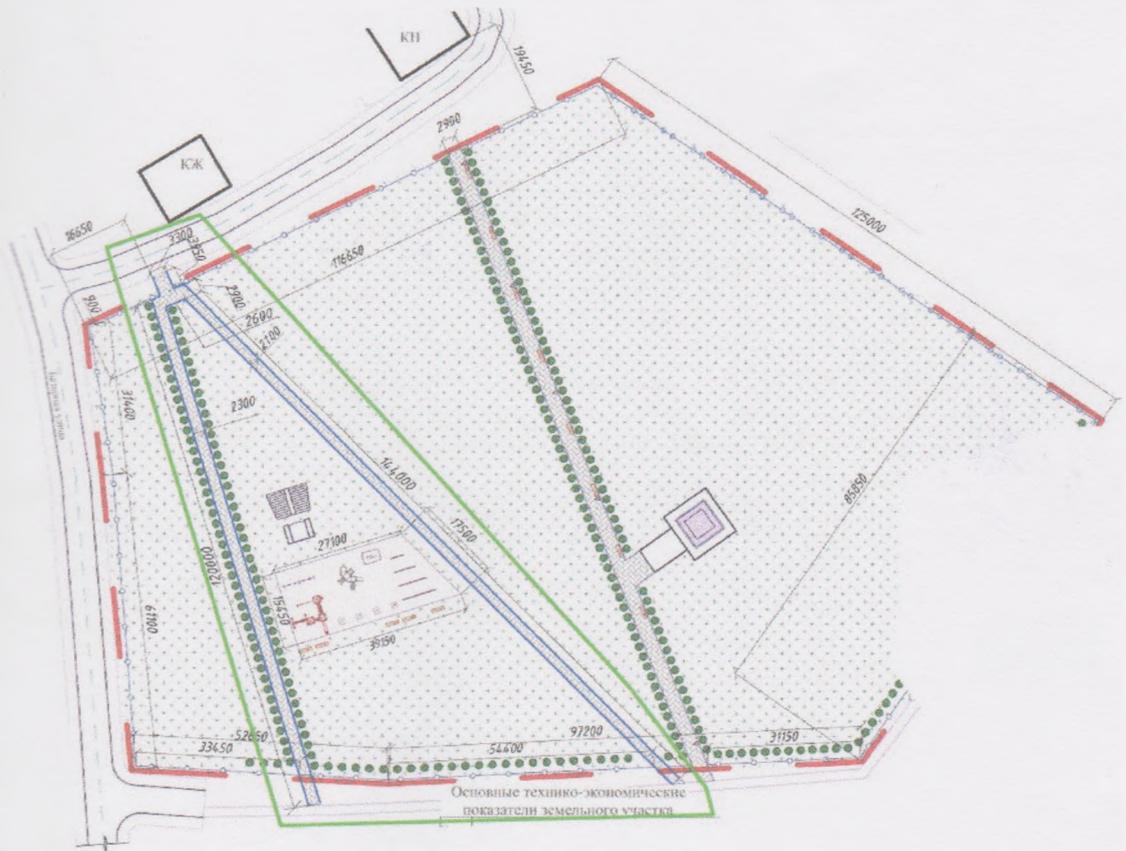


Рис.3. Фрагмент проектируемой реконструкции парк 2 этап.

Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	

ПЗ

Лист

8

5. Мероприятия по обеспечению условий жизнедеятельности маломобильных групп населения.

В соответствии со СНиП 35-01-2001 проектом необходимо предусмотреть ряд мероприятий по обеспечению условий жизнедеятельности маломобильных групп населения. Должен быть предусмотрен тип тротуаров, который может быть использован для передвижения инвалидов на креслах-колясках престарелых (бордюрный камень укладывается заподлицо с мощением). Дорожная сеть парка обеспечивает беспрепятственный транзит по всей территории парка. В местах пересечения основных пешеходных путей проезжей частью высота бортового камня принята до 0,04 м. С отметки тротуара до уровня первого этажа зданий должны быть предусмотрены пандусы. Дверные проемы на входе не должны иметь порогов и перепадов высот. Ширина пандуса при входах в здания должна быть не менее 1,2 м. Также в зданиях общественных туалетов должны быть предусмотрены кабины для маломобильных посетителей парка. Подробная разработка мероприятий по организации доступности территории парка для маломобильных посетителей выполняется на следующих этапах проектирования.

					ПЗ
№	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	